
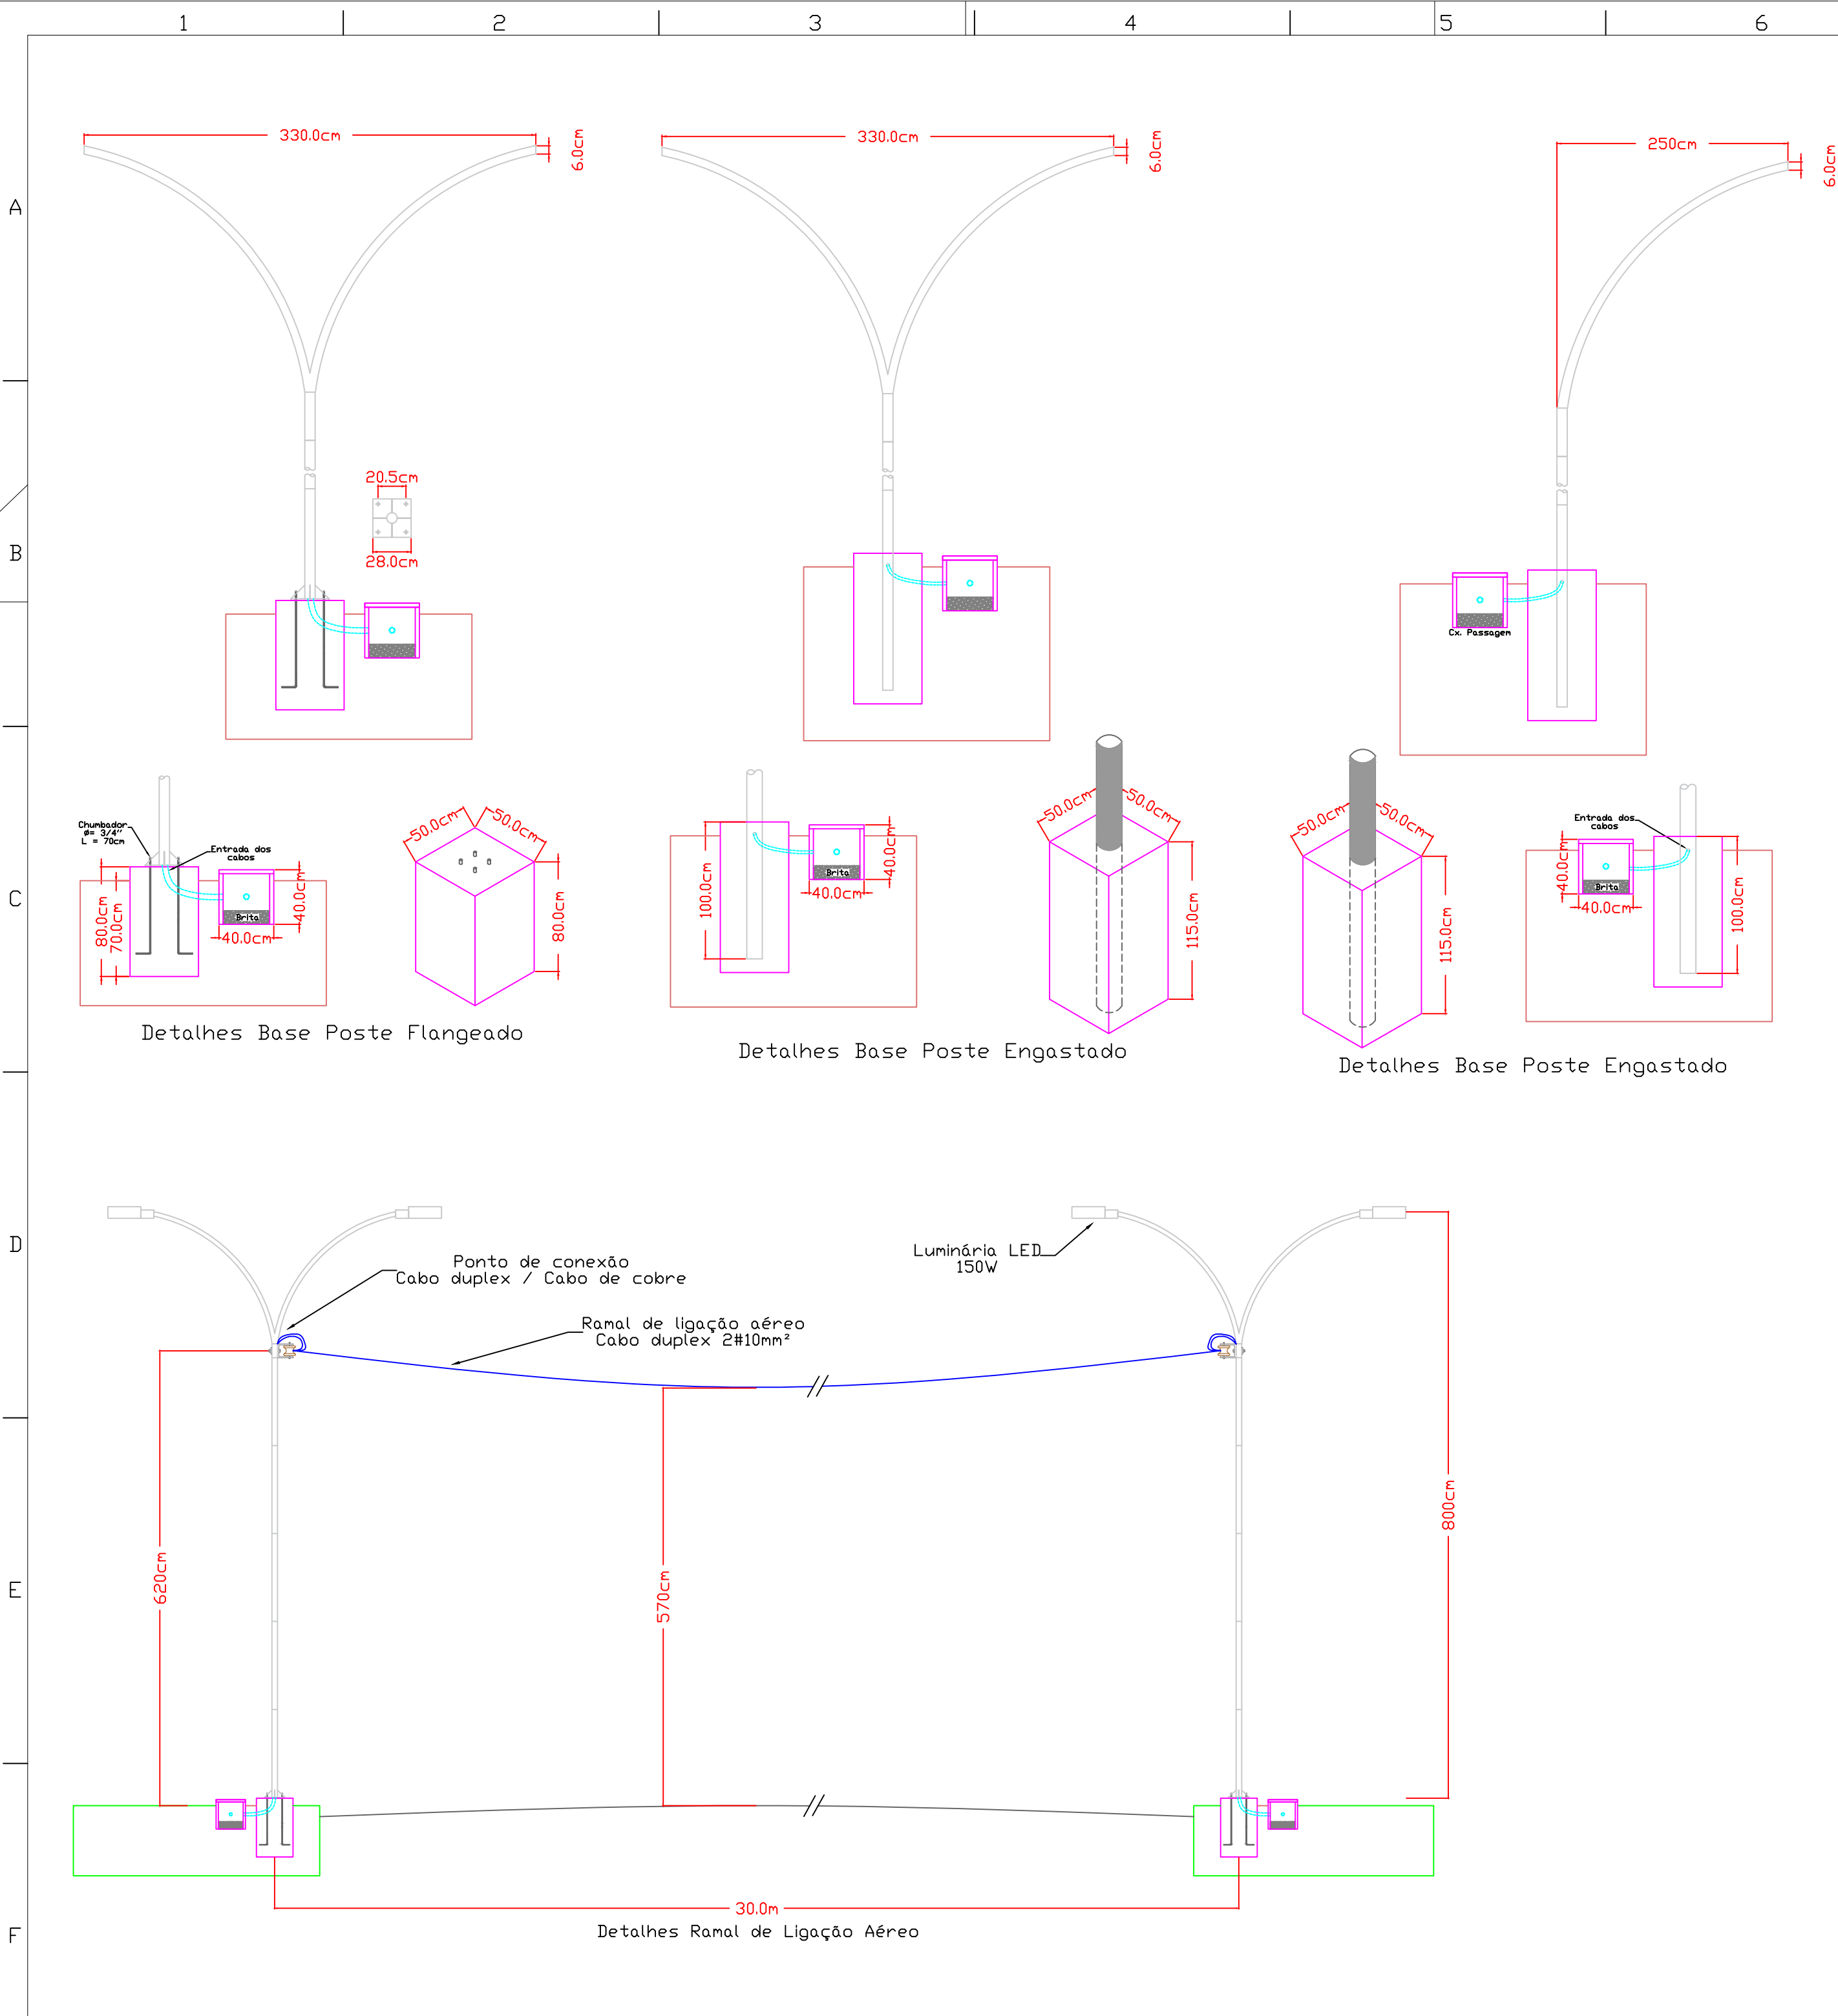


Direitos autorais reservados conforme Art. 184 do Código Penal, Lei 5.988 do Código Civil e Resolução 205/77 do CONFEA. Nenhuma parte deste desenho deve ser apropriada, copiada, reproduzida por qualquer meio ou repassada a terceiros sem prévia autorização por escrito da PAESE E ARTUZI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA



NOTAS

- Os chumbadores devem ser posicionados a uma distância entre si, conforme furações da flange do poste referido;
- O detalhamento do ramal de ligação aéreo foi representado utilizando o poste de 08m, visto que apresenta-se como pior caso, para atender as alturas mínimas exigidas pelas normas. Para os demais cruzamentos aéreos utilizar este detalhamento;
- Para a conexão entre os cabos de alumínio e cobre deverá ser utilizado o conector de derivação *piercieng*;
- Os condutores de cobre devem ser abrigados dentro do poste, que serve como proteção mecânica, a passagem para fora do poste deve ser protegida com prensa cabo de 1";
- Para complementar as informações do projeto e sanar dúvidas relacionadas, consultar memorial técnico descritivo, documento PMSV-A.C.B.|RS480-ELE-REL-001-R00.

| | | | | |
|--|---------------|------------------------|--|--------------------|
| 00 | Elaboração | 05/03/2023 | Manuel Luiz Artuzi | Manuel Luiz Artuzi |
| REVISÃO | DISCRIMINAÇÃO | DATA | PROJETISTA | REVISADO |
| QUADRO DE REVISÕES | | | | |
| PROJETO: Manuel Luiz Artuzi | | | DESENHOS FORNECIDOS PARA: <input type="radio"/> CONHECIMENTO <input type="radio"/> ORÇAMENTO <input type="radio"/> APROVAÇÃO <input checked="" type="radio"/> EXECUÇÃO <input type="radio"/> AS BUILT | |
| DESENHO: PMSV-A.C.B. RS480-ELE-DES-007-R00 | | | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Manuel Luiz Artuzi | | ASSINATURA DO CLIENTE: | | |
|  CREA: RS232924 | | | | |
| DESCRIÇÃO: | | | DATA: 05/03/2023 RESP.: Manuel Luiz Artuzi | |
| Projeto de Iluminação Pública da Avenida Castelo Branco RS-480 Projeto Detalhamento Instalação dos Postes | | | | |
| 3A SOLUÇÕES EM ENERGIA | | | | |
| CLIENTE: Município de São Valentim-RS | | | ESCALA: Sem Escala | DATA: 05/03/2023 |
| OBRA: Urbana | | PROPOSTA: | FOLHA: A1 | PÁGINA: 7/7 |
| LOCAL: São Valentim-RS | | | | |